

检 验 报 告

TEST REPORT

项 目 名 称:

Project Name

委 托 单 位:

Entrustment

样 品 名 称:

Name of sample

样 品 型 号:

Type of sample

检 验 类 别:

kind of test

江西汇丰管业有限公司

MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管

MUHDPE-PANS DN/ID400 SN 8

送样检验

江 西 省 建 筑 技 术 促 进 中 心

(原江西省建筑工程质量检测中心)

报告日期 (Report Date):

二〇二四年一月十六日



CX4. 5. 20-1JL(6) —JC001

江西省建筑技术促进中心 检 验 报 告

Test Report

报告编号(Report No.):GJC2024 0112 044W

第1页, 共3页

样品名称 Name of sample	MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	型号规格、等 级 Model、Grde	MUHDPE-PANS DN/ID400 SN 8
生产单位 Sample Factory	江西汇丰管业有限公司	商 标 Trademark	惠风
批号或编号 Serial No.	/	代表批量 Representative batch	/
送样单位 Sample sending unit	江西汇丰管业有限公司	送样人 Sample Deliverer	胡定红
见证单位 Company of Witness	/	见证人 Witness	/
使用部位 The Used Part	/	抽样日期 Sample delivery date	2023年11月14日
样品状态 Sample status	完好	样品数量 Number of samples	1m×1m/根×3
检验地点 Test Location	本实验室	检验环境: Test Atmosphere	温度: 23℃ 湿度: 55%
检验开始日期 Inspection start date	2024年1月12日	检验结束日期 Inspection end date	2024年1月16日
检验项目 Test Items	颜色外观 环柔性 氧化诱导时间	尺寸 纵向回缩 /	环刚度 冲击性能 复原率
检验设备及编号 Inspection equipment and number	微机控制环刚度试验机 (A0301)、鼓风干燥箱 (A0006)、全自动落锤冲击试验机 (A0433)、差示扫描量热仪 (A0372)、浸水天平 (A0135)、微量分析天平 (A0202)、数显游标卡尺 (A0388)、测厚仪 (A0687)		
判定依据 Judgment basis	T/GDC 145-2024 《MUHDPE-PANS 缠绕结构壁 A 型管》		
检验结论 Conclusion Of Inspection	依据上述检验依据, 对所送样品进行检验, 所检项目检验结果符合标准要求。 江西省建筑技术促进中心 (检验检测专用章) 签发日期: 2024年1月16日		
备 注 Remarks	/		

主检:
Main inspection

审核:
Assessor

批准:
Approved

地址:江西省南昌市新建区望城新区宏图北大道东侧、璜溪北大道北侧

邮编:330046

电话 (Tel): 0791-86353237



CX4.5.11-1JL(1)-JC001

江西省建筑技术促进中心

检 验 报 告

Test Report

报告编号(Report No.):GJC2024 0112 044W

第2页,共3页

序号 Series Number	检 验 项 目 Test Items		技 术 指 标 Requirement	检 验 结 果 Test Results	单 项 结 论 Item Conclusion	检 验 方 法 Inspection method
1	颜色		管材颜色一般为蓝色,均匀一致,其他颜色可由供需双方商定	符合要求	合格	/
2	外观		管材的内表面应平整,外部肋应规整;管材内外壁应无气泡和可见杂质,熔缝无脱开,管材在切割后的断面应修整无毛刺。	符合要求	合格	/
3	尺寸(mm)	平均内径	≥ 392	398.0	合格	GB/T 8806
		最小内层壁厚	≥ 2.3	2.4	合格	GB/T 8806
4	环刚度(kN/m ²)		≥ 8	9.3	合格	GB/T 9647
5	环柔性		外径变形 40%时,试样圆滑,无反向弯曲,无破裂	符合要求	合格	GB/T 9647
6	冲击性能 TIR(%)		10/10 通过	10/10 通过	合格	GB/T 14152
7	复原率(%)		外径变形 30%卸载,2 小时管材内径复原率 ≥ 95	98	合格	GB/T 9647
8	纵向回缩(%)		≤ 3	1.0	合格	GB/T 6671
			管材应无分层、无开裂	管材应无分层、无开裂	合格	
9	熔接处的拉伸力(N)		≥ 510	> 510	合格	GB/T 8804.3
10	氧化诱导时间(min)		≥ 30	57	合格	GB/T 19466.6

以下空白

地址:江西省南昌市新建区望城新区宏图北大道东侧、璜溪北大道北侧 邮编:330046 电话(Tel): 0791-86353237



CX4.5.11-1JL(1)-JC001

江西省建筑技术促进中心 检 验 报 告

Test Report


报告编号(Report No.):GJC2024 0112 044W

第3页,共3页


样品照片



样品组合照

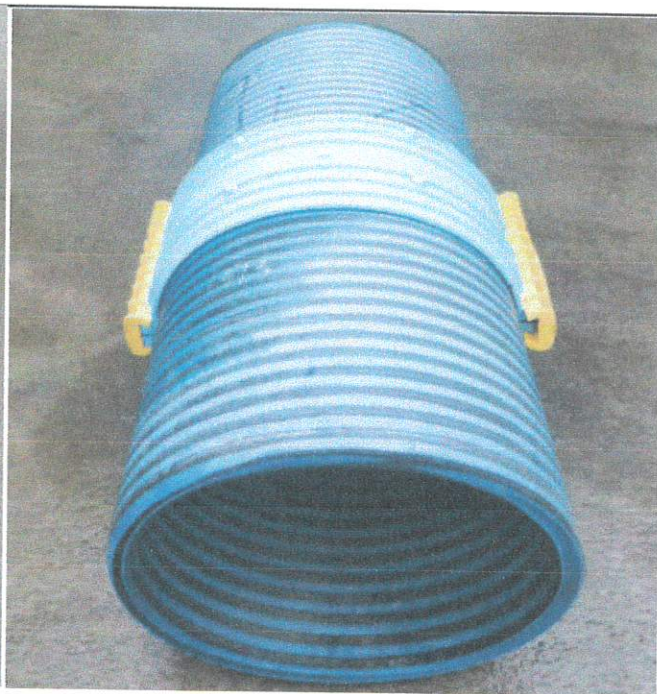

样品组合照

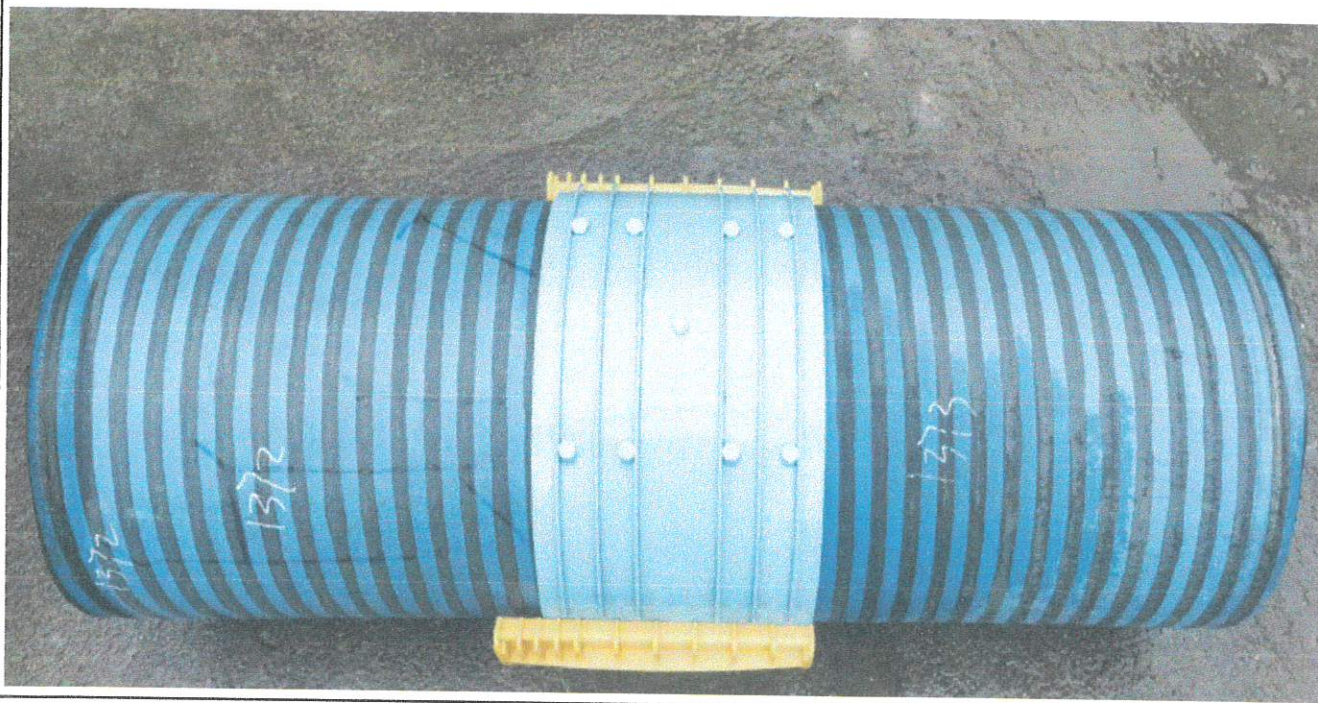

促进中心
章(2)
845
00001



CX4. 5. 20-1JL(6) —JC001

注 意 事 项 REMARK

- 1、 本报告无  标志和“检验检测专用章”无效。

This report is invalid without CMA mark and "special seal for inspection report".

- 2、 本报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

This report is invalid without the signature (or equivalent mark) of the person who has examined, examined or approved it.

- 3、 本报告涂改无效。

The report is invalid if anything altered.

- 4、 复制报告未重新加盖  标志和“检验检测专用章”无效。

The duplicate report without the CMA mark and the "special seal for inspection report" is invalid.

- 5、 委托检验仅对来样负责。

The Test concludes is only responsible for the delivered specimen.

- 6、 委托方对本报告如果有异议，应在收到本报告之日（邮寄以邮戳为准）起15日内提出申请复检，逾期视为认可本报告。

If the entrusting party has any objection to the inspection report, it shall apply for reinspection within 15 days from the date of receipt of the report (postmarked shall prevail).

- 7、 本报告未经书面同意不得用于商业广告和新闻宣传。

This report shall not be used for commercial advertising or press releases without written consent.

电 话：0791-86353237
地 址：江西省南昌市新建区望城新区宏
图北大道东侧、璜溪北大道北侧
网 址：<http://www.jxjzcjzx.cn/>

